

facaden renoveres, uden at vinduerne udskiftes eller flyttes.

KONSTRUKTION:

Cedral Plank

Forskalling

Afstandsliste

Vindspærre

Mineraluld/stålskelet

Dampspærre

Mineraluld/stålskelet

10 mm

22 mm


22 mm

8 mm

-

-

-

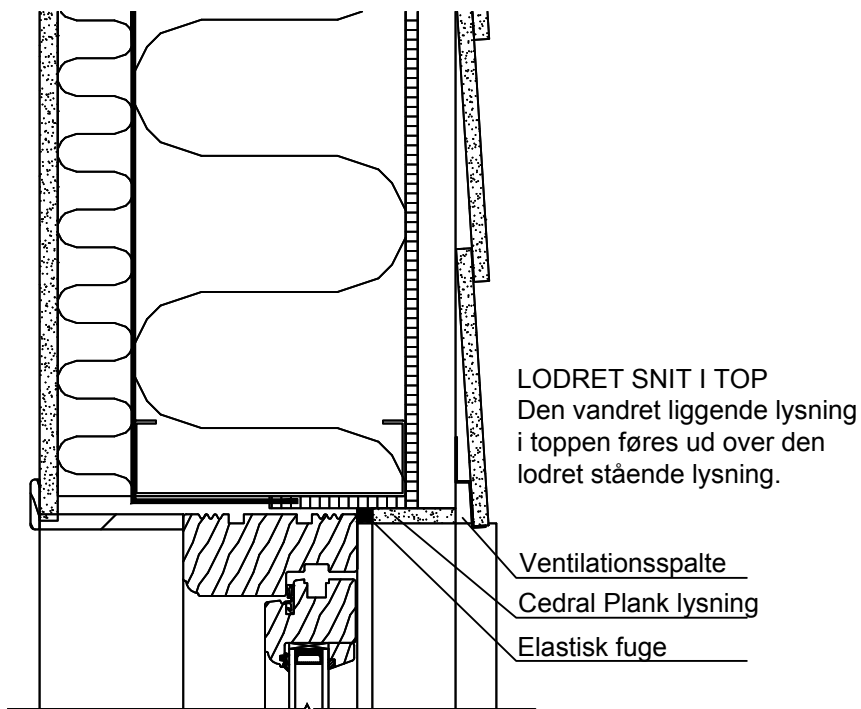

NOTE:

Indv. lysning kan udføres som pladefals. Som materiale anvendes Conhpic cementspånplade.

MONTAGE

Cedral Plank monteret som klink beklædning

Skrueafstand henvises til montage-tegningen.


Ventilationsåbningen ved vindue udføres med min. 100 cm²/meter.

Der tildannes og monteres en lysning af Cedral Plank.

Samlingen udføres tæt og om nødvendigt fuges samlingen med en elastisk fugemasse.

Ved samlinger uden overlæg af planke skal der anvendes EPDM underlag.

Alle mål på tegningen er i mm

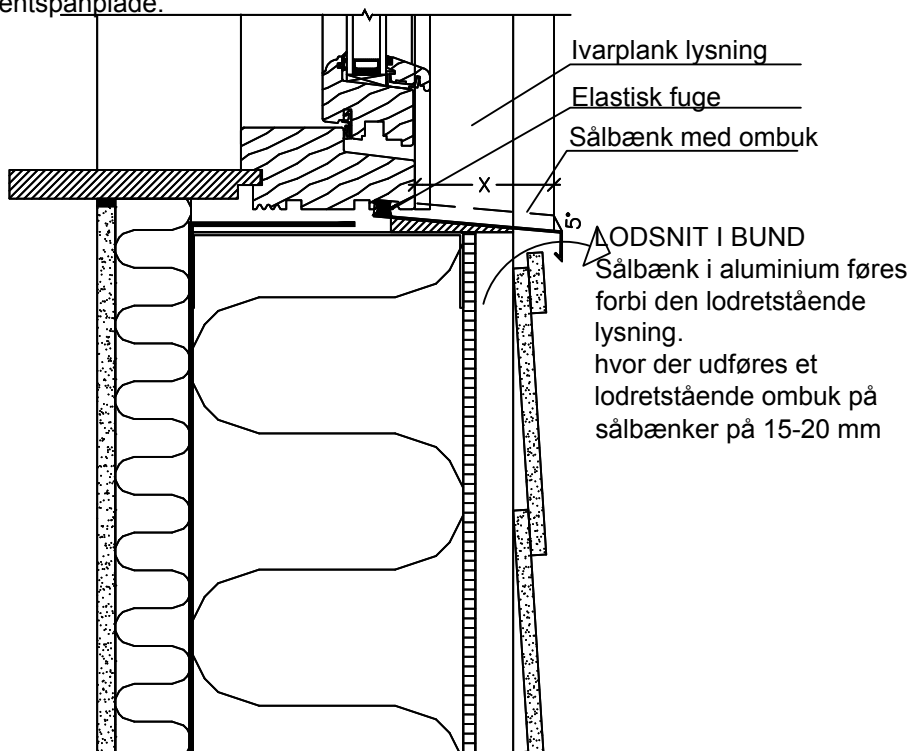

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex Nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Lodret snit – vindue (lysning med endekant)

CEDRAL
Tidløse flotte facader

Kometvej 36 - DK-6230 Rødskro
Tlf. 73 66 19 99
E-mail.: cedral-dk@etexgroup.com
www.cedral.dk

DATO: (21).5.105

MÅL: 1:5

SIGN: dkivkl

(21).5.106