

MONTAGE

Cedral Plank monteret som klink
beklædning

Skrueafstand henvises til montage
tegningen.

Ventilationsåbningen ved vindue udføres
med min. 100 cm²/meter.

Der tildannes og monteres en lysning af
Cedral Plank. Overgangen/hjørnet udføres
ved at montere et endekantprofil som vist
på tegningen.


Samlingen mellem lysning og vinduet
udføres tæt over for vejrlig og om
nødvendigt fuges samlingen med en
elastisk fugemasse

Ved samlinger uden overlæg af planke skal
der anvendes EPDM underlag.

Alle mål på tegningen er i mm.

NOTE:

Indv. lysning kan udføres som
pladefals. Som materiale anvendes
Conchicementspånplade.

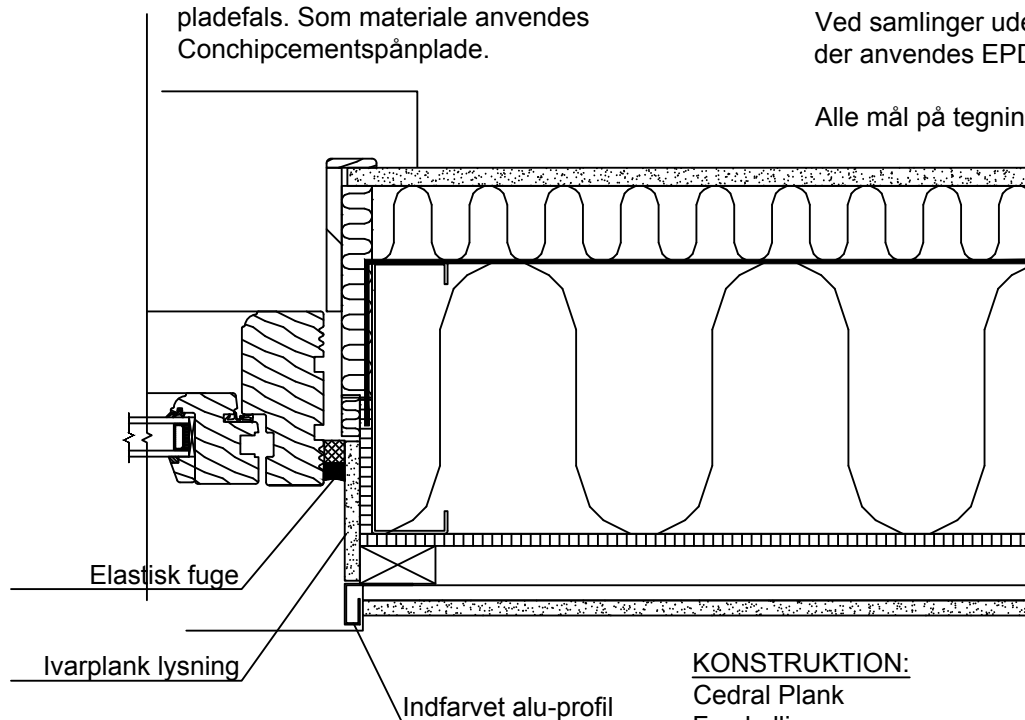

LODRET SNIT BUND

Sålbænk i aluminium føres forbi
den lodretstående lysning,
hvor der udføres et
lodretstående ombuk på
sålbænker på 15-20 mm.

KONSTRUKTION:

Cedral Plank	10 mm
Forskalling	22 mm
Afstandsliste	22 mm
Vindspærre	8 mm
Mineraluld/stålskelet	-
Dampspærre	-
Mineraluld/stålskelet	-

NOTE:

Løsningen kan også bruges, hvor
facaden renoveres, uden at
vinduerne udskiftes eller flyttes.

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Cedral Nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Vandret snit – vindue (lysning med endekant)

CEDRAL
Tidløse flotte facader

Kometvej 36 - DK-6230 Rødokro
Tlf. 73 66 19 99
E-mail.: cedral-dk@etexgroup.com
www.cedral.dk

DATO: 30.03.2017

MÅL: 1:5

SIGN: dkivkl

(21).5.107